

V 施設

1 施設能力

項目	水源	認可取水量	実績取水量 令和7年12月31日	さく井・改良 年月日	口径	深度
大 冠 浄 水 場		m ³ /日	m ³ /日			
	1号井	1,380		H 3. 10. 21	φ 300	172m
	2号井	720		S53. 3. 20	φ 250	75m
	3号井	2,460		S63. 3. 11	φ 250	77m
	4号井	1,740		S62. 7. 16	φ 250	134m
	5号井	2,400		S63. 7. 25	φ 350	73m
	6号井	1,380		H 3. 12. 25	φ 250	91m
	7号井	2,460		H15. 3. 14	φ 300	120m
	8号井	2,140		H 4. 3. 16	φ 200	71m
	11号井	3,760		S60. 7. 2	φ 350	75m
	12号井	960		H 5. 7. 19	φ 300	180m
	13号井	2,680		H元. 11. 15	φ 350	145m
	15号井	3,240		H 5. 2. 20	φ 400	76m
	16号井	3,000		H 6. 10. 20	φ 400	101m
	18号井	3,060		H18. 12. 22	φ 400	130m
	19号井	3,060		H31. 1. 31	φ 350	120m
	20号井	3,060		H31. 1. 31	φ 350	120m
	計	37,500	33,410	—	—	—
檜 田 浄 水 場	表流水	605	308	—	—	—
川 久 保 浄 水 場	表流水	95	41	—	—	—
自 己 水 計		38,200	33,759			
企 業 団 水		67,300	68,401			
総 計		105,500	102,160			
取 水 能 力	105,500 m ³ /日 (自己水＋企業団水)					

※実績取水量は、一日最大給水量を記録した日の取水量

※企業団水は、冠分岐、五領分岐、郡家分岐、奈佐原分岐の合計取水量

※2号・12号井は、令和6年4月に休止


2 管延長

(単位:m)

区分 管種	用途	令和6年度末 延長	令和7年度 増減	令和7年度末 延長
铸铁管	導水管	3,138.94	650.46	3,789.40
	送水管	14,310.38	△9.55	14,300.83
	配水管	724,259.53	△1,772.41	722,487.12
	計	741,708.85	△1,131.50	740,577.35
鋼管	導水管	15.79	0.00	15.79
	送水管	5,611.69	0.00	5,611.69
	配水管	7,708.19	32.43	7,740.62
	計	13,335.67	32.43	13,368.10
ビニル管	導水管	337.40	29.05	366.45
	送水管	46.94	△31.52	15.42
	配水管	314,841.06	△302.65	314,538.41
	計	315,225.40	△305.12	314,920.28
ポリエチレン管	導水管	44.92	81.14	126.06
	送水管	0.00	55.71	55.71
	配水管	4,383.08	3.86	4,386.94
	計	4,428.00	3.86	4,568.71
計	導水管	3,537.05	760.65	4,297.70
	送水管	19,969.01	14.64	19,983.65
	配水管	1,051,191.86	△2,038.77	1,049,153.09
	計	1,074,697.92	△1,263.48	1,073,434.44

3 給水経路図

(令和8年3月31日現在)

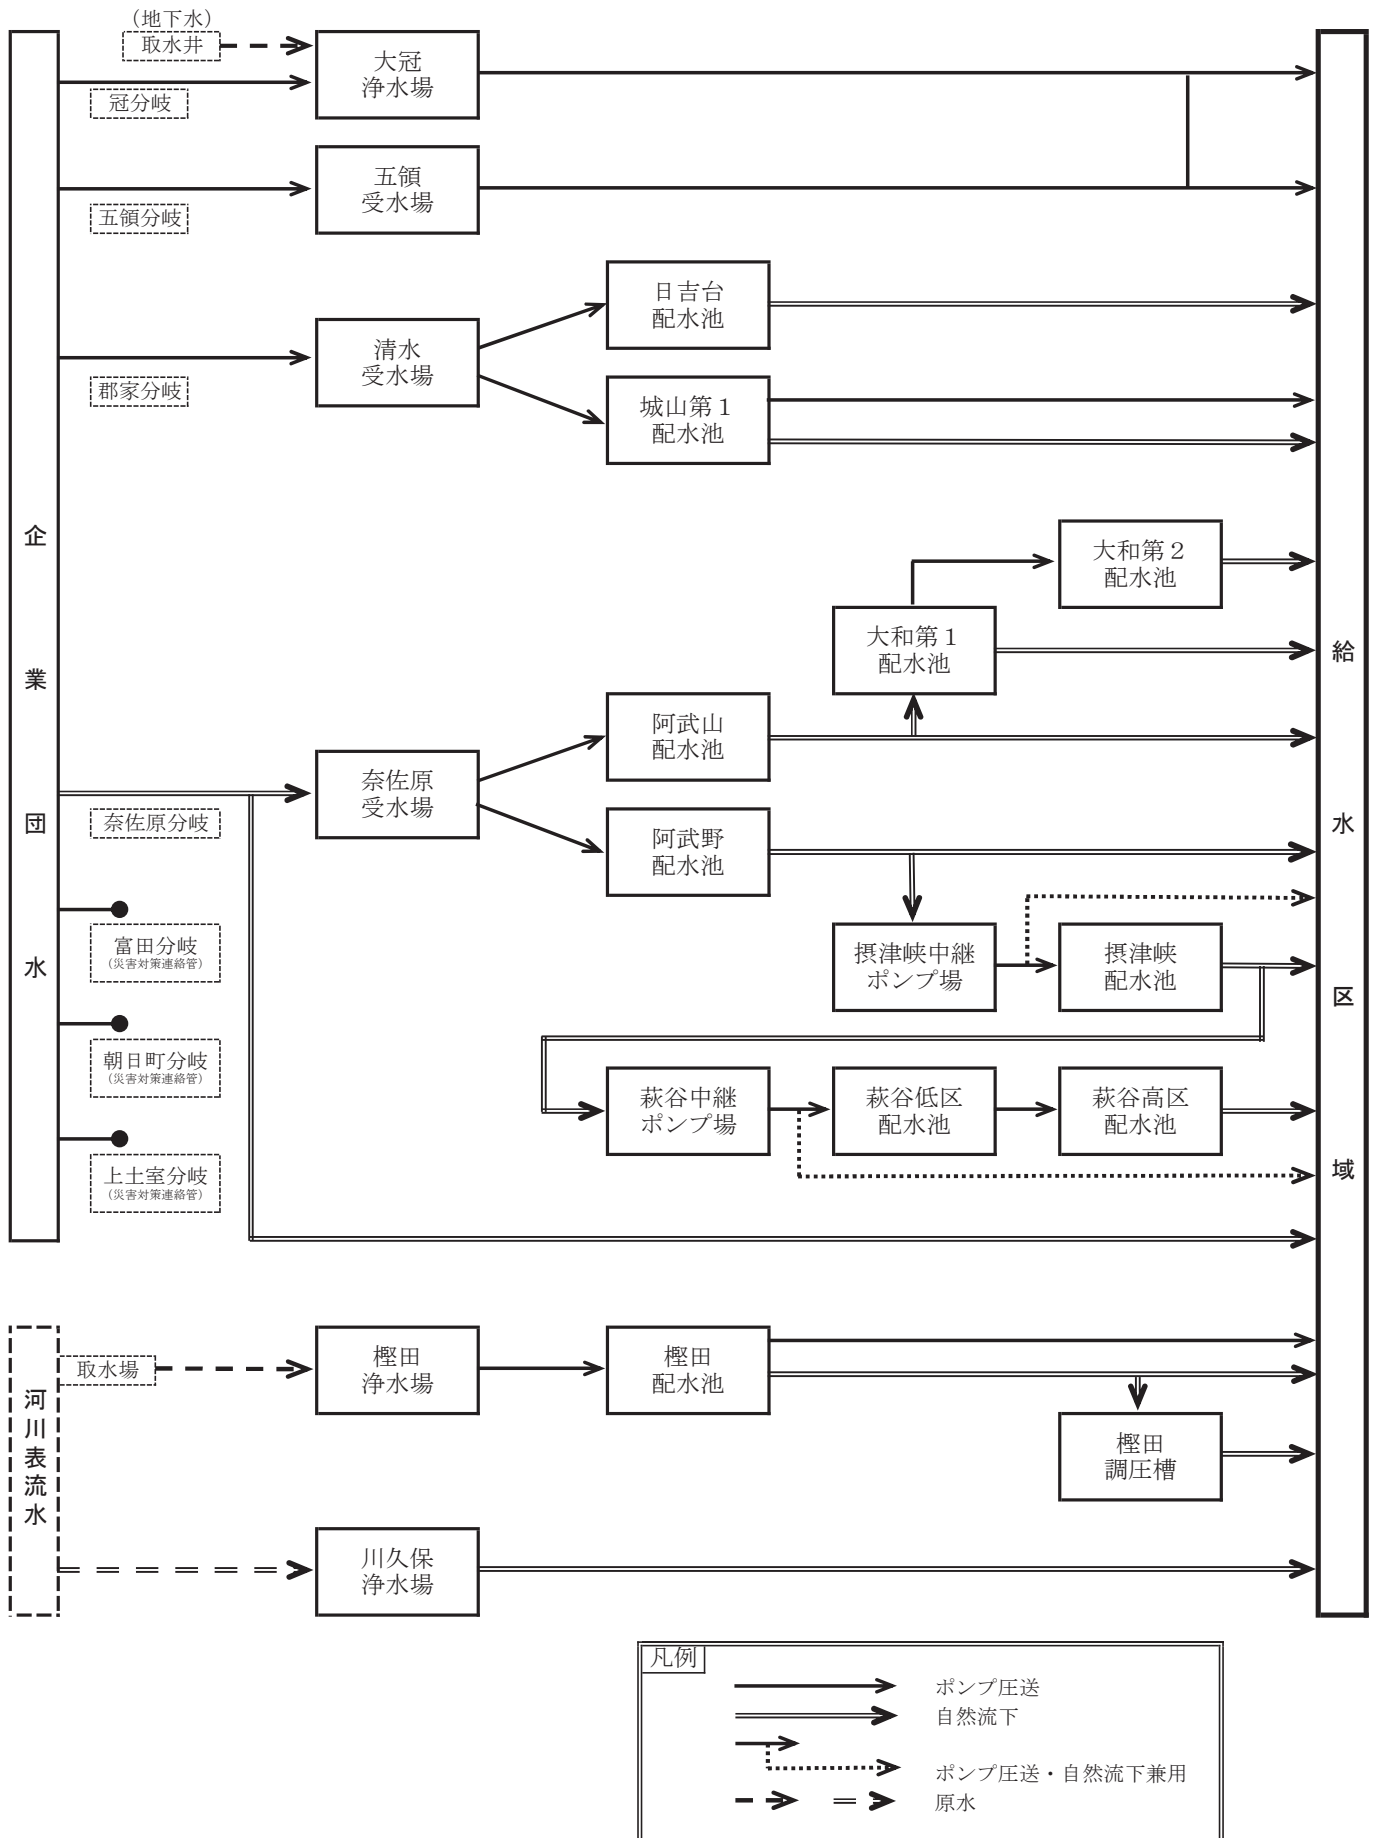

4 水位高低図

(令和8年3月31日現在)

